


ロックウール吹付システム図

ポンプMM151(153)とドラム缶式攪拌機の場合

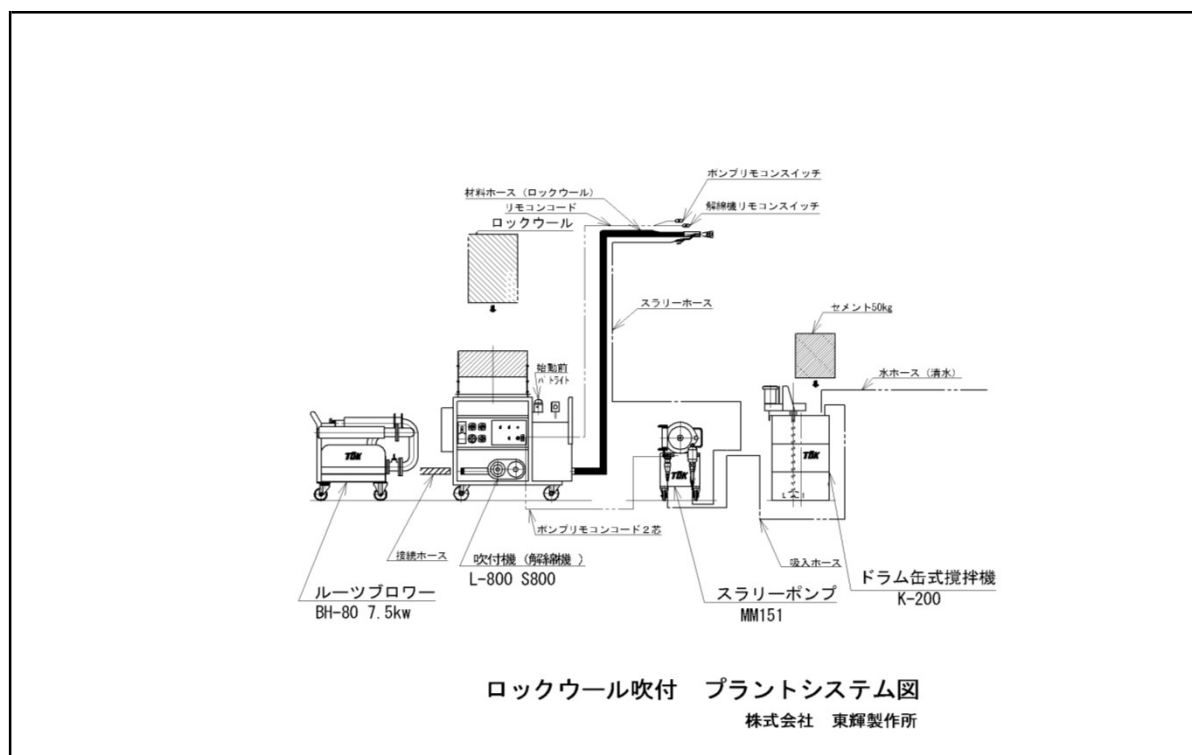

	相	電圧	出力	定格電流(アンペア)	
				50Hz	60Hz
ロックウール吹付機(解綿機) (型式 S-800・L-800)	3相	200V	2.251kw	10.2A	9.4A
ルーツブロワー(型式BH80 7.5kw標準)	3相	200V	7.51kw	30.0A	28.0A
スラリーポンプ (型式旧タイプMM151・新タイプMM153)	単相	200V	0.41kw	2.2A	2.0A
ドラム缶式攪拌機(型式K-200)	3相	200V	0.41kw	2.2A	2.0A

合計(50Hz) 10.55kw 44.6A

合計(60Hz) 10.55kw 41.4A

TOK
http://tok-ss.jimdo.com

株式会社 東輝製作所

〒340-0811 埼玉県八潮市二丁目1096-6
TEL 048-997-0916 FAX 048-997-0538
MAIL tokishii@nifty.com URL http://tok-ss.jimdo.com